

Хонок

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. ИМ. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03326 от 03.10.2019

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

с. Хонок подз. источник Цумадинский район

Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *01.10.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.10.2019 15 ч. 10 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача Загидов Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХВАРШИНСКИЙ"

ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хваршинский с/с, с. Хварши

Объект, где производился отбор пробы (образца):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХВАРШИНСКИЙ"

ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хваршинский с/с, с. Хварши

Код пробы (образца): *03326.14.19*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск
Калласова Н.З.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков А.С.

М.П.



к протоколу № 03326 от 03.10.2019

Код образца (пробы): 03326.14.19

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число (37) | 5 | от 0 до 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | Подпись | | |
| Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна | | | | | |
| Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна | | | | | |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна | | | Подпись  | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 03.10.2019



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03325 от 03.10.2019

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

с. Хварши подз. источник Цумадинский район

Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *01.10.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *01.10.2019 15 ч. 10 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача Загидов Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХВАРШИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хваршинский с/с, с. Хварши

Объект, где производился отбор пробы (образца):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ХВАРШИНСКИЙ"
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)

368907, Республика Дагестан, Цумадинский район, Хваршинский с/с, с. Хварши

Код пробы (образца): 03325.14.19

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор*


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск
Калласова Н.З.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск
Садиков А.С.

М.П.

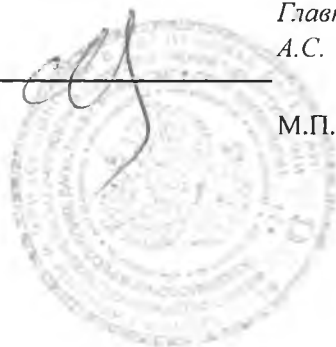

к протоколу № 03325 от 03.10.2019

Код образца (пробы): 03325.14.19

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число (37) | 50 | от 0 до 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | Подпись | | |
| Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна | | | Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна | | |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна | | | Подпись  | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 03.10.2019

